

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6858

от '9' июня 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных скважин
Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 5908

Время и дата отбора пробы (образца): 05.06.2018 12:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 05.06.2018 17:10:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 скважина

Изготовитель: ---

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная стеклянная, стеклянная, полимерная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-12, 31942-12

Объем пробы: 2,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения: Фотометр фотоколориметрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6858.1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 05.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{X}_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 цветность 0 Не более 20 град.

ГОСТ 31868-12

Заведующий лабораторией: Сиюхова М.Ш.

Подпись

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 08.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{X}_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 жесткость 2,0+0,3 Не более 7,0 мг экв/л

ГОСТ 31954-12

2 сухой остаток 214,0+21,4 Не более 1000 мг/л

ГОСТ 18164-72

3 АПАВ Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,025 Не более 0,5 мг/л

ПНДФ 14.1:2:4.158-2000

4 нефтепродукты Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005 Не более 0,1 мг/л

ПНДФ 14.1:2:4.128-98

5 фенол Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0005 Не более 0,001 мг/л

ПНДФ 14.1:2:4.182-2002

6 окисляемость перманганатная 0,8+0,2 Не более 5,0 мг/л

ПНДФ 14.1:2:4.154-99

7 pH 8,2+0,1 6-9 ед.

РД 52.24.495-2005

Заведующий лабораторией: Сиюхова М.Ш.

Подпись

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:10:00 окончание 08.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{X}_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 ОМЧ 2 Не более 50 КОЕ/мл

МУК 4.2.1018-01

3	ОКБ	Отсутствуют	Отсутствие	кое/100мл	МУК 4.2.1018-01
4	ТКБ	Отсутствуют	Отсутствие	кое/100мл	МУК 4.2.1018-01
5	коли-фаги	Отсутствуют	Отсутствие	БОЕ/100 мл	МУК 4.2. 1018-01

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись 

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6858 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 6858/1

от '9' июня 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных скважин

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 5908

Время и дата отбора пробы (образца): 05.06.2018 12:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 05.06.2018 17:10:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 скважина
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная стеклянная, стеклянная, полимерная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 2,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотометрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6858 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 05.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	0,10+-0,02	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016


Заведующий лабораторией: Сиюхова М.Ш.

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6858 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Сиюхова М.Ш. (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

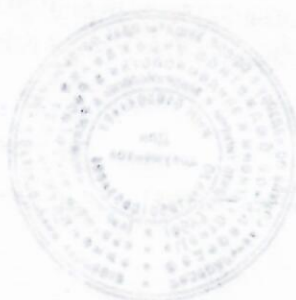



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6859

от '8' июня 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной
Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 5909

Время и дата отбора пробы (образца): 05.06.2018 12:45:00

Время и дата доставки пробы (образца): 05.06.2018 17:10:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где
проводился отбор
пробы (образца): ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 вода перед поступлением в распределительную
сеть

Изготовитель: ---

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора
пробы (образца): ГОСТ 31861-12, 31942-12

Объем пробы: 2,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения: Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6859.1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 05.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	цветность	0	Не более 20	град.	

ГОСТ 31868-12

Заведующий лабораторией: Суюхова М.Ш.

Подпись

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 08.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	жесткость	2,0+0,3	Не более 7,0	мг экв/л	

ГОСТ 31954-12

2 сухой остаток 218,0+-21,8 Не более 1000 мг/л

ГОСТ 18164-72

3 АПАВ Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,025 Не более 0,5 мг/л

ПНДФ 14.1:2:4.158-2000

4 нефтепродукты Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005 Не более 0,1 мг/л

ПНДФ 14.1:2:4.128-98

5 фенол Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0005 Не более 0,001 мг/л

ПНДФ 14.1:2:4.182-2002

6 окисляемость перманганатная 0,8+-0,2 Не более 5,0 мг/л

ПНДФ 14.1:2:4.154-99

7 pH 8,2+-0,1 6,0-9,0 ед.

РД 52.24.495-2005

Заведующий лабораторией: Суюхова М.Ш.

Подпись

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:10:00 окончание 07.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	

МУК 4.2.1018-01

3 ОКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

4 ТКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6859 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 6859 /1 от '8' июня 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной
Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 5909

Время и дата отбора пробы (образца): 05.06.2018 12:45:00

Время и дата доставки пробы (образца): 05.06.2018 17:10:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где
проводился отбор
пробы (образца): ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 вода перед поступлением в распределительную
сеть

Изготовитель:

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора
пробы (образца): ГОСТ 31861-12, 31942-12

Объем пробы: 2,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения: Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6859.1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 05.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	0,10+-0,02	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Заведующий лабораторией: Сиюхова М.Ш.

Подпись



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6859.1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола:



(ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6860

от '8' июня 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 5910

Время и дата отбора пробы (образца): 05.06.2018 13:00:00

Время и дата доставки пробы (образца): 05.06.2018 17:10:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2, корп.2 в/к квартиры 67
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12, Р 56237-14
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6860.1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 05.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	цветность	0	Не более 20	град.	

ГОСТ 31868-12

Заведующий лабораторией: Сиюхова М.Ш.

Подпись

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:10:00 окончание 06.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	

МУК 4.2.1018-01

2	ОКБ	Отсутствуют	Отсутствие	кое/100мл	
---	-----	-------------	------------	-----------	--

МУК 4.2.1018-01

3	ТКБ	Отсутствуют	Отсутствие	кое/100мл	
---	-----	-------------	------------	-----------	--

МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6860.1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 6860/1 от '8' июня 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной
Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 5910

Время и дата отбора пробы (образца): 05.06.2018 13:00:00

Время и дата доставки пробы (образца): 05.06.2018 17:10:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где
проводился отбор
пробы (образца): ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2, корп.2 в/к квартиры 67

Изготовитель:

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора
пробы (образца): ГОСТ 31861-12, 31942-12, Р 56237-14

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения: Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6860 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 05.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	0,20+-+0,04	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Заведующий лабораторией: Сиюхова М.Ш.

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6860 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :

(ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6861 от ' 8 ' июня 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной
Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 5911

Время и дата отбора пробы (образца): 05.06.2018 13:15:00

Время и дата доставки пробы (образца): 05.06.2018 17:10:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2, корп.2 в/к квартиры 77

Изготовитель: ---

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-12, 31942-12, Р 56237-14

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения: Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6861 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 05.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	цветность	0	Не более 20	град.	

ГОСТ 31868-12

Заведующий лабораторией: Сиюхова М.Ш.

Подпись

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:10:00 окончание 06.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ/мл	

МУК 4.2.1018-01

2	ОКБ	Отсутствуют	Отсутствие	кое/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Отсутствуют	Отсутствие	кое/100мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6861 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 6861/1

от '8' июня 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной
Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 5911

Время и дата отбора пробы (образца): 05.06.2018 13:15:00

Время и дата доставки пробы (образца): 05.06.2018 17:10:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г. Краснодар, ул. Есенина, 151

Объект, место, где ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/2, корп. 2 в/к квартиры 77
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12, Р 56237-14
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид. № Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6861 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 05.06.2018 17:20:00 окончание 05.06.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах при +60 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при +20 градус С	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность при длине волны 530 нм	0,10+-0,02	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Заведующий лабораторией: Сиюхова М.Ш.

Подпись



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 6861 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :  (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.