

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра
С. Д. Зацепина
21.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03090-23 от 21.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: -
Юридический адрес: -

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Вода скважины № 148, 161 ЮАС перед поступлением в распределительную сеть, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/2

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 14:10 - 14:20

Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 17:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2451 от 17 февраля 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/03090-RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AJ-CE/AJH-CE	BL 101239034

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Фотометр фотозлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 03090 Образец поступил 09.03.2023 17:10 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 09.03.2023 17:20, дата выдачи результата 16.03.2023 10:07					
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/мл	3	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3090 Образец поступил 09.03.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 09.03.2023 17:30, дата выдачи результата 14.03.2023 17:15					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:




М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03090-23 от 21.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

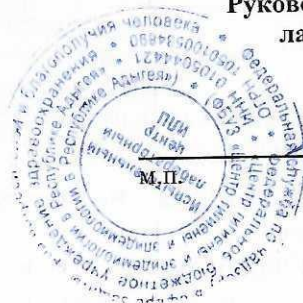

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
21.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03093-23 от 21.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: -

Юридический адрес: -

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Водопроводный кран управляющ. компанией "Багратион", Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3к. 2

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 14:30 - 14:40

Ф.И.О., должность: Кудайнтова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 17:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/03093-RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AJ-CE/AJH-CE	BL 101239034

Протокол испытаний № 01-01/03093-23 от 21.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 03093 Образец поступил 09.03.2023 17:10 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 09.03.2023 17:20, дата выдачи результата 16.03.2023 10:08					
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/мл	2	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3093 Образец поступил 09.03.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 09.03.2023 17:30, дата выдачи результата 14.03.2023 16:56					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М.А. Хот М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03093-23 от 21.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

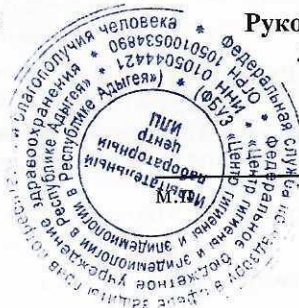

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
21.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03095-23 от 21.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: -

Юридический адрес: -

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", Водопроводный кран кв. №1, Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3к. 2

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 14:50 - 15:00

Ф.И.О., должность: Кудайнетьева А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 17:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/03095-RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AJ-CE/AJH-CE	BL 101239034

Протокол испытаний № 01-01/03095-23 от 21.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 03095 Образец поступил 09.03.2023 17:10 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 09.03.2023 17:20, дата выдачи результата 16.03.2023 10:09					
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/мл	2	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3095 Образец поступил 09.03.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 09.03.2023 17:30, дата выдачи результата 14.03.2023 16:56					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03095-23 от 21.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
28.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03085-23 от 28.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", скважина №012 СМФ ЮАС, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/2

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 13:45 - 13:55

Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 17:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2451 от 17 февраля 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03085-RA01-06.2.3.2.RA01-06.3.RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М", СИ/Флюорат-02	5344
2	Анализаторы жидкости, СИ/Эксперт-001-БПК	5041
3	Весы лабораторные, Весы лабораторные электронные	020192
4	Весы лабораторные электронные, Adventurer ARA 520	1125092745
5	Весы лабораторные электронные, AJ-CE/AJH-CE	BL 101239034
6	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", Кристалл 5000.2	352231

Протокол испытаний № 01-01/03085-23 от 28.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
7	Комплексы измерительные для мониторинга радона, Камера-01	101
8	Радиометр для измерения малых активностей, УМФ-2000	261
9	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	1134
10	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	830
11	Спектрометр атомно-абсорбционные, КВАНТ-Z-ЭТА	411
12	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289
13	Электроды стеклянные комбинированные, СИ/ЭСК-1	06513

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение радиационного контроля и физических факторов Регистрационный номер пробы в журнале 3085 Образец поступил 10.03.2023 09:00 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 10.03.2023 09:17, дата выдачи результата 16.03.2023 10:15					
1	Объемная активность радона-222	Бк/кг	0,750±0,26	Не более 60	РЭ. Комплекса измерительного для мониторинга радона "Камера"
2	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,03±0,02	Не более 0,2	МИ НПП "ДОЗА" от 10.06.1997
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МИ НПП "ДОЗА" от 10.06.1997
-					
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 03085 Образец поступил 09.03.2023 17:20 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 09.03.2023 17:30, дата выдачи результата 16.03.2023 10:38					
1	Esherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
3	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/мл	4	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
5	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3085 Образец поступил 09.03.2023 17:20 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 09.03.2023 17:30, дата выдачи результата 28.03.2023 16:00					
1	альфа-, бета-, гамма-изотопы ГХЦГ	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,004	ГОСТ 31858-2012
2	2,4-Д	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,1	МУ 1541-76
3	Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014

4	Аммоний	мг/дм ³	Менее 0,5	Не более 2	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
5	Барий	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
6	Бериллий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0002	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
7	Бор	мг/дм ³	0,30±0,06	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
8	рН	ед.	7,8±0,2	В пределах 6-9 (ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	256±38	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 метод А
10	Фенолы общие	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 года)
11	Железо	мг/дм ³	0,17±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
12	Жесткость	мг-экв/дм ³	1,1±0,2	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
13	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
14	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
15	Калий	мг/дм ³	Менее 0,5	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
16	Кальций	мг/дм ³	8,8±1,2	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
17	Кремний	мг/дм ³	3,7±0,9	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (Издание 2011 года)
18	Магний	мг/дм ³	1,3±0,3	Не более 50	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
19	Марганец	мг/дм ³	0,049±0,012	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
20	Медь	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
21	Молибден	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,07	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
22	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
23	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
24	Натрий	мг/дм ³	78,2±7,8	Не более 200	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
25	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,011±0,004	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
26	Никель	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
27	Нитрат-ионы	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
28	Нитрит-ионы	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
29	Сухой остаток (общая минерализация)	мг/дм ³	382±38	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
30	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,48±0,10	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
31	АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
32	Полифосфаты	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
33	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
34	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 метод 1
35	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
36	Селен	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1

37	Стронций	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
38	Сульфат-ион	мг/дм ³	66,8±6,7	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
39	Фторид-ионы	мг/дм ³	0,59±0,08	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
40	Хлорид-ион	мг/дм ³	47,6±4,8	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
41	Хром	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98
42	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
43	Цианид-ионы (цианиды)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 31863-2012
44	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 5	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М.А. Хот М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03085-23 от 28.03.2023