

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра




С. Д. Зацепина
31.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/00666-23 от 31.01.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"

Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", скважина № 161 ЮАС, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/2

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 23.01.2023 13:25 - 13:30

Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2023 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/00666-RA01-06.2.3.2.RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01/00666-23 от 31.01.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей, УМФ-2000	1060
2	Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М", СИ/Флюорат-02	5344
3	Анализаторы жидкости, СИ/Эксперт-001-БПК	5041
4	Весы лабораторные, Весы лабораторные электронные	020192
5	Весы лабораторные электронные, АЖ-СЕ/АЖН-СЕ	BL 101239034
6	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", Кристалл 5000.2	352231
7	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	1134
8	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	830
9	Спектрометр атомно-абсорбционные, КВАНТ-Z-ЭТА	411
10	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289
11	Электроды стеклянные комбинированные, СИ/ЭСК-1	06513

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение радиационного контроля и физических факторов Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 24.01.2023 11:00 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 25.01.2023 08:00, дата выдачи результата 27.01.2023 15:29					
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МИ НПП "ДОЗА" от 10.06.1997
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МИ НПП "ДОЗА" от 10.06.1997
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00666 Образец поступил 23.01.2023 16:30 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 23.01.2023 16:45, дата выдачи результата 28.01.2023 10:40					
1	Esherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
3	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/мл	4	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 23.01.2023 18:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 23.01.2023 18:15, дата выдачи результата 31.01.2023 11:18					
1	альфа-, бетта-, гамма-изомеры ГХЦГ	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,004	ГОСТ 31858-2012
2	2,4-Д	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,1	МУ 1541-76
3	Алюминий	мг/дм ³	0,06±0,02	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014
4	Аммоний	мг/дм ³	Менее 0,5	Не более 2	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)

стр. 2 из 3

5	Бор	мг/дм ³	0,20±0,06	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 года)
6	рН	ед.	8,1±0,2	В пределах 6-9 (ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Фенолы общие	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 года)
8	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
9	Жесткость	°Ж	2,1±0,3	Не более 7 (мг- экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
10	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
11	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
12	Марганец	мг/дм ³	0,021±0,005	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
13	Медь	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
14	Мутность	ЕМФ	1,90±0,38	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
15	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,019±0,007	Не более 0,1	null (издание 2012 г.), ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
17	Никель	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
18	Нитрат-ионы	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 45	-, ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
19	Нитрит-ионы	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
20	Сухой остаток (общая минерализация)	мг/дм ³	372±37	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
21	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
22	АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
23	Полифосфаты	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3,5	ГОСТ 18309-2014
24	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
25	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 метод 1
26	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
27	Стронций	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
28	Сульфат-ион	мг/дм ³	65,7±6,6	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
30	Хлорид-ион	мг/дм ³	29,1+-2,9	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
31	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
32	Цианид-ионы (цианиды)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 31863-2012
33	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 5	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О. В. Бурдинская, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/00666-23 от 31.01.2023

204

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
31.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/00666-23.В от 31.01.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"
Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", скважина №161 ЮАС, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/2
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 23.01.2023 13:25 - 13:30
Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2023 17:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01/00666-РА01-06.2.3.2.РА01-06.3.РА01-06.2-23
10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей, УМФ-2000	1060
2	Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М", СИ/Флюорат-02	5344
3	Анализаторы жидкости, СИ/Эксперт-001-БПК	5041
4	Весы лабораторные, Весы лабораторные электронные	020192
5	Весы лабораторные электронные, АЖ-СЕ/АЖН-СЕ	BL 101239034
6	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", Кристалл 5000.2	352231
7	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	1134
8	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	830
9	Спектрометр атомно-абсорбционные, КВАНТ-Z-ЭТА	411
10	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289
11	Электроды стеклянные комбинированные, СИ/ЭСК-1	06513

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00666 Образец поступил 23.01.2023 16:30 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 23.01.2023 16:45, дата выдачи результата 28.01.2023 10:40					
5	Энтерококки	-	менее 1	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	СТБ ISO 7899-2-2015
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 23.01.2023 18:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 23.01.2023 18:15, дата выдачи результата 31.01.2023 11:18					
29	Фторид-ион	мг/дм ³	0,50±0,08	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О. В. Бурдинская, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/00666-23.В от 31.01.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgje_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



Зацепина С. Д.
31.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/00671-23 от 31.01.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"

Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", вода скважины перед поступлением в распределительную сеть, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/2

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 23.01.2023 13:55 - 14:00

Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2023 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/00671-RA01-06.2.3.2.RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01/00671-23 от 31.01.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М", СИ/Флюорат-02	5344
2	Анализаторы жидкости, СИ/Эксперт-001-БПК	541
3	Весы лабораторные, Весы лабораторные электронные	020192
4	Весы лабораторные электронные, АЖ-СЕ/АЖН-СЕ	BL 101239034
5	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", Кристалл 5000.2	352231
6	Радиометр для измерения малых активностей, УМФ-2000	261
7	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	1134
8	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	830
9	Спектрометр атомно-абсорбционные, КВАНТ-Z-ЭТА	411
10	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289
11	Электроды стеклянные комбинированные, СИ/ЭСК-1	06513

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение радиационного контроля и физических факторов Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 24.01.2023 08:20 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 24.01.2023 08:40, дата выдачи результата 27.01.2023 15:30					
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,03±0,01	Не более 0,2	МИ НПП "ДОЗА" от 10.06.1997
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МИ НПП "ДОЗА" от 10.06.1997
-					
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00671 Образец поступил 23.01.2023 17:10 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 23.01.2023 17:25, дата выдачи результата 28.01.2023 10:41					
1	Esherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/мл	2	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 23.01.2023 18:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 23.01.2023 18:20, дата выдачи результата 31.01.2023 11:16					
1	альфа-, бета-, гамма-изомеры ГХЦГ	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,004	ГОСТ 31858-2012
2	2,4-Д	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,1	МУ 1541-76
3	Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014
4	Аммоний	мг/дм ³	Менее 0,5	Не более 2	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000 (издание 2011 г.)
5	Бор	мг/дм ³	0,45±0,09	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.36-95 (Издание 2010 года)

стр. 2 из 3

6	рН	ед.	8,1±0,2	В пределах 6-9 (ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Фенолы общие	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 года)
8	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
9	Жесткость	°Ж	1,1±0,2	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
10	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
11	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
12	Марганец	мг/дм ³	0,029±0,007	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
13	Медь	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
14	Мутность	ЕМФ	1,80±0,36	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
15	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,021±0,007	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года), null (издание 2012 г.)
17	Никель	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
18	Нитрат-ионы	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
19	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,2	Не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
20	Сухой остаток (общая минерализация)	мг/дм ³	372±37	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
21	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
22	АПВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
23	Полифосфаты	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3,5	ГОСТ 18309-2014
24	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
25	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 метод 1
26	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
27	Стронций (Sr, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
28	Сульфат-ион	мг/дм ³	65,3±6,5	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
29	Фторид-ионы	мг/дм ³	0,53+-0,10	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013г.)
30	Массовая концентрация хлорид-ионов	мг/дм ³	34,7+-3,5	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
31	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
32	Цианид-ионы (цианиды)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 31863-2012
33	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 5	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О.В. Бурдинская, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/00671-23 от 31.01.2023


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

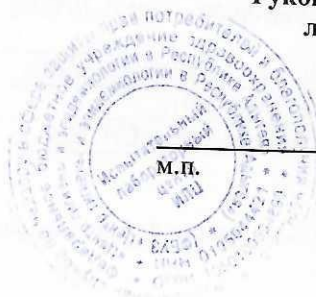

Зацепина С. Д.

Зацепина С. Д.
31.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/00671-23.В от 31.01.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"
Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", вода скважины перед поступлением в распределительную сеть, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/2
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 23.01.2023 13:55 - 14:00
Ф.И.О., должность: Кудайнетьева А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2023 17:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01/00671-RA01-06.2.3.2.RA01-06.3.RA01-06.2-23
10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М", СИ/Флюорат-02	5344
2	Анализаторы жидкости, СИ/Эксперт-001-БПК	541
3	Весы лабораторные, Весы лабораторные электронные	020192
4	Весы лабораторные электронные, АЈ-СЕ/АЈН-СЕ	BL 101239034
5	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", Кристалл 5000.2	352231
6	Радиометр для измерения малых активностей, УМФ-2000	261
7	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	1134
8	Система капиллярного электрофореза «Капель 105М», Капель 105М	830
9	Спектрометр атомно-абсорбционные, КВАНТ-Z-ЭТА	411
10	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289
11	Электроды стеклянные комбинированные, СИ/ЭСК-1	06513

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00671 Образец поступил 23.01.2023 17:10 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 23.01.2023 17:15, дата выдачи результата 28.01.2023 10:41					
4	Энтерококки	-	менее 1	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	СТБ ISO 7899-2-2015
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О.В. Бурдинская, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/00671-23.В от 31.01.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
16.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/00674-23 от 16.02.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"
Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", водопроводный кран кв.№22, Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3к. 2
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 23.01.2023 14:45 - 14:50
Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2023 17:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01/00674-RA01-06.3.RA01-06.2-23
10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЛ-СЕ/АЛН-СЕ	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 23.01.2023 17:20 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 23.01.2023 17:30, дата выдачи результата 15.02.2023 11:41					
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/мл	3	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 23.01.2023 18:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 23.01.2023 18:05, дата выдачи результата 31.01.2023 10:00					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О.В. Бурдинская, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/00674-23 от 16.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



Зацепина С. Д.

Зацепина С. Д.
31.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/00672-23 от 31.01.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
3. Наименование образца: Вода распределительной сети
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"
Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", водопроводный кран Управляющей компании "Багратион", Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3к. 2
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 23.01.2023 14:20 - 14:25
Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2023 17:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01/00672-RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЈ-СЕ/АЈН-СЕ	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00672 Образец поступил 23.01.2023 17:10 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 23.01.2023 17:25, дата выдачи результата 28.01.2023 10:42					
1	Esherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/мл	2	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.1018-01
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 23.01.2023 18:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 23.01.2023 18:05, дата выдачи результата 31.01.2023 10:01					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	ЕМФ	2,1±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О.В. Бурдинская, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/00672-23 от 31.01.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра



М.П.

Зацепина С. Д.
31.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/00672-23.В от 31.01.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"

Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", водопроводный кран Управляющей компании "Багратион", Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3к. 2

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 23.01.2023 14:20 - 14:25

Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2023 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/00672-RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AJ-CE/AJH-CE	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00672 Образец поступил 23.01.2023 17:10 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 23.01.2023 17:15, дата выдачи результата 28.01.2023 10:42					
4	Энтерококки	-	менее 1	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	СТБ ISO 7899-2-2015
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 О. В. Бурдинская, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/00672-23.В от 31.01.2023