

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21A18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

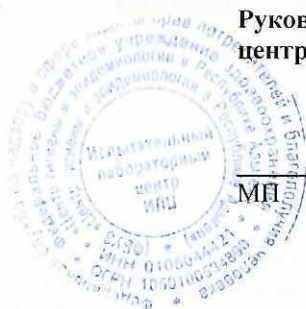

С.Д. Зацепина  
02.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/15631-24 от 02.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ, АУЛ НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ БЖЕГОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3, к. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: водопровод, Вода скважины №161 СМФ ЮАС, № 148 СМФ ЮАС перед поступлением в распределительную сеть, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.08.2024 12:35 - 12:45

Ф.И.О., должность: Кудайнетова Атлана Асланчериевна Инженер Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2024 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г., Акт отбора №15631-А от 26 августа 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01/15631-RA01-06.3.RA01-06.2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и

Протокол испытаний № 01-01/15631-24 от 02.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;  
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**10. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Весы лабораторные электронные, АЖ-СЕ/АЖН-СЕ | BL 101239034    |
| 2     | Иономеры лабораторные, И-160МИ              | 3005            |
| 3     | Фотометр фотоэлектрический, КФК 3-01        | 0200289         |

**11. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**12. Результаты испытаний**

| Микробиологическая лаборатория<br>Образец поступил 26.08.2024 16:05<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74<br>дата начала испытаний 26.08.2024 16:20, дата окончания испытаний 28.08.2024 15:42      |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1.0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 3,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1-5.3        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                          | Отсутствие                  | ГОСТ ISO 7899-2-2018                |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 26.08.2024 17:00<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40<br>дата начала испытаний 26.08.2024 17:10, дата окончания испытаний 28.08.2024 09:43 |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах                                     | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Привкус                                   | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Мутность (по формазину)                   | ЕМФ                    | 1,0±0,2                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Цветность                                 | градус цветности       | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б             |

Ответственный за оформление протокола:   
 С.А. Шхачемукова, Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Конец протокола испытаний № 01-01/15631-24 от 02.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-  
ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AБ18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

С.Д. Зацепина

02.09.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/15632-24 от 02.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ, АУЛ НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ БЖЕГОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3, к. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, Водопроводный кран. Управляющая компания ООО "Багратион", Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3, к. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.08.2024 12:50 - 13:00

Ф.И.О., должность: Кудайнетова Атлана Асланчериевна Инженер ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2024 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г., Акт отбора №15632-А от 26 августа 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01/15632-РА01-06.3.РА01-06.2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и

Протокол испытаний № 01-01/15632-24 от 02.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;  
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

#### 10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Весы лабораторные электронные, АЖ-СЕ/АЖН-СЕ | BL 101239034    |
| 2     | Иономеры лабораторные, И-160МИ              | 3005            |
| 3     | Фотометр фотоэлектрический, КФК 3-01        | 0200289         |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 12. Результаты испытаний

| Микробиологическая лаборатория<br>Образец поступил 26.08.2024 16:10<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74<br>дата начала испытаний 26.08.2024 16:25, дата окончания испытаний 29.08.2024 10:30      |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1.0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 2,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1-5.3        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                          | Отсутствие                  | ГОСТ ISO 7899-2-2018                |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 26.08.2024 17:00<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40<br>дата начала испытаний 26.08.2024 17:10, дата окончания испытаний 28.08.2024 09:44 |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах                                     | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Привкус                                   | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Мутность (по формазину)                   | ЕМФ                    | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Цветность                                 | градус цветности       | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б             |

Ответственный за оформление протокола:   
 С.А. Шхачемукова, Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Конец протокола испытаний № 01-01/15632-24 от 02.09.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра



С.Д. Зацепина  
02.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/15633-24 от 02.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ, АУЛ НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ БЖЕГОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3, к. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, Водопроводный кран кв. 55, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3, к. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.08.2024 13:00 - 13:15

Ф.И.О., должность: Кудайнетова Атлана Асланчериевна Инженер ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2024 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №751 от 12 января 2021 г., Акт отбора №15633-А от 26 августа 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01/15633-РА01-06.3.РА01-06.2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и

Протокол испытаний № 01-01/15633-24 от 02.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;  
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Весы лабораторные электронные, АЈ-СЕ/АЈН-СЕ | BL 101239034    |
| 2     | Иономеры лабораторные, И-160МИ              | 3005            |
| 3     | Фотометр фотоэлектрический, КФК 3-01        | 0200289         |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Микробиологическая лаборатория<br>Образец поступил 26.08.2024 16:15<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74<br>дата начала испытаний 26.08.2024 16:30, дата окончания испытаний 28.08.2024 15:43      |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 6,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1-5.3        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                          | Отсутствие                  | ГОСТ ISO 7899-2-2018                |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 26.08.2024 17:00<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40<br>дата начала испытаний 26.08.2024 17:10, дата окончания испытаний 28.08.2024 09:43 |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах                                     | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Привкус                                   | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Мутность (по формазину)                   | ЕМФ                    | 1,4±0,3                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Цветность                                 | градус цветности       | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б             |

Ответственный за оформление протокола:   
 С.А. Шхачемукова, Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Конец протокола испытаний № 01-01/15633-24 от 02.09.2024