


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


Зацепина С.Д.
3 июня 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.6195
от 3 июня 2021 г.

Наименование пробы:	Вода сточная
Проба отобрана:	инженер отделения приема проб "ФБУЗ ЦГиЭ в РА" Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12, МУК 4.2.1884-04
№ акта отбора:	5586
Дата и время отбора пробы:	25.05.2021 14:30:00
Дата и время доставки пробы:	25.05.2021 18:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея вода сточная
Вид упаковки:	стерильная стеклянная, полимерная
Объем пробы:	13,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ:

6195.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.05.2021 18:00:00 по 03.06.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	0,55+-0,11*	-	ПНДФ 14.1:2.4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	2,3+-0,6*	-	ПНДФ 14.1:2.3.4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	25,1+-5,0*	-	ПНДФ 14.1:2.3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	-	ПНДФ 14.1:2.4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25*	-	ПНДФ 14.1:2.4.157-99
Микробиологические				
коли-фаги	Бое/100см ³	17	Менее 100	МУ 2.1.5.800-99
ОКБ	КОЕ/100 см ³	240	Менее 500	МУ 2.1.5.800-99
патогенные, в т.ч. Salmonella	в 1 дм ³	Не обнаружено	Отсутствие -	МУ 2.1.5.800-99
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Менее 100	МУ 2.1.5.800-99
Паразитологические				
цисты кишечных простейших		Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
яйца гельминтов		Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	0,6+-0,1*	-	ПНДФ 14.1:2.4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	0,9+-0,2*	-	ПНДФ 14.1:2.4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344	свид.№ Т-17-443 до 18.08.2021г.
2	Весы лабораторные AJ-2200CE № BL101239034	свид.№М-8-787 до 06.08.2021 г.
3	Весы лабораторные AR 2140 № 1203070097	свид.№М-8-783 до 06.08.2021г.
4	Весы технические аптечные ВА-4 зав.№ 04494	клеймо до 06.08.2021 г.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

5	Иономер лабораторный рН-метр И-160МИ №3005	свид-во оповрке С-ДЛ 65962592 до 20.05.22г.
6	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134	свид. Т-17-451 до 21.08.2021г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"



Зацепина С.Д.

мп

4 июня 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.6196

от 4 июня 2021 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер отделения приема проб "ФБУЗ ЦГиЭ в РА" Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012
№ акта отбора:	5587
Дата и время отбора пробы:	25.05.2021 15:00:00
Дата и время доставки пробы:	25.05.2021 18:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея Вода Чибийского канала - 500 м после сброса сточных вод
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2,5
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ:

6196.1.1.21

Дата проведения исследований: с 25.05.2021 18:00:00 по 04.06.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5*	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	3,9+-1,0*	Не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	32,4+-6,5*	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25*	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	0,5+-0,1*	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	0,5+-0,1*	Не более 3,3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344	свид. № Т-17-443 до 18.08.2021г.
2	Весы лабораторные AR 2140 № 1203070097	свид. № М-8-783 до 06.08.2021г.
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134	свид. Т-17-451 до 21.08.2021г.

Мнения и интерпретации:

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель ИЛЦ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


4 июня 2021 г.

Зацепина С.Д.

МП

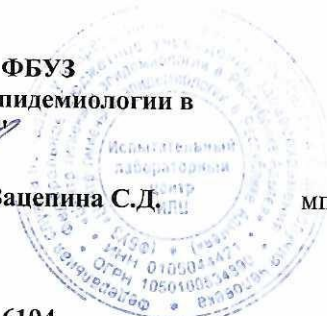

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.6194

от 4 июня 2021 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер отделения приема проб "ФБУЗ ЦГиЭ в РА" Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012
№ акта отбора:	5585
Дата и время отбора пробы:	25.05.2021 15:35:00
Дата и время доставки пробы:	25.05.2021 18:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея Вода Чибийского канала за 500 м до сброса сточных вод
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ:

6194.1.1.21

Дата проведения исследований: с 25.05.2021 18:00:00 по 04.06.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5*	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг O ₂ /дм ³	3,8+-1,0*	Не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	27,3+-5,5*	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25*	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	0,53+-0,11*	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	0,5+-0,1*	Не более 3,3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344	свид.№ Т-17-443 до 18.08.2021г.
2	Весы лабораторные AR 2140 № 1203070097	свид.№М-8-783 до 06.08.2021г.
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134	свид. Т-17-451 до 21.08.2021г.

Мнения и интерпретации:

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.