

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного  
лабораторного центра

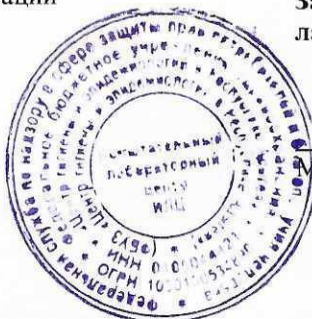

МП

С.К. Нанкуева  
12.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/34137-25 от 12.11.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: 385121, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) М.Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, С.П. СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ, П. НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ БЖЕГОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2, ПОМЕЩ. 64

Фактический адрес: Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д. 33/15

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Скважины №004, №005 СМФ ЮАС, перед поступлением в распределительную сеть, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д. 33/15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.11.2025 12:10 - 12:20

Ф.И.О., должность: Кудайнетова Атлана Асланчериевна Инженер Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №612 от 13 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №34137-А от 6 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01/34137-RA01-06.3.RA01-06.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания

Протокол испытаний № 01-01/34137-25 от 12.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

сухого остатка;  
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;  
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;  
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;  
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;  
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года);  
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";  
СТБ ISO 7899-2-2015 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                     | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический, КФК 3-01                                                  | 0200289         |
| 2     | Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10603/7                                     | Г30236          |
| 3     | Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М", СИ/Флюорат-02                                    | 5344            |
| 4     | рН-метры и иономеры, рН-150МИ                                                         | В7093           |
| 5     | Бюретка 2-го класса точности, Бюретка 2 класса точности с боковым краном 1-2-2-25-0,1 | б/н             |
| 6     | Весы лабораторные электронные, Adventurer: AR 2140                                    | 1203070097      |
| 7     | Весы лабораторные электронные, AJ-CE/AJH-CE                                           | BL 101239034    |
| 8     | Иономеры лабораторные, И-160МИ                                                        | 3005            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

| Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74<br>Микробиологическая лаборатория<br>Образец поступил 06.11.2025 15:30<br>дата начала испытаний 06.11.2025 15:45, дата окончания испытаний 10.11.2025 11:24      |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 1                                          | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1-5.3        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Кишечные энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                          | Отсутствие                  | СТБ ISO 7899-2-2015                 |
| Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 06.11.2025 15:50<br>дата начала испытаний 06.11.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.11.2025 16:21 |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах                                     | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Привкус                                   | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |

|    |                                               |                        |             |                      |                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Водородный показатель (pH)                    | ед. pH                 | 6,8±0,2     | В пределах 6-9       | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) (Издание 2018 года)                   |
| 4  | Жесткость                                     | мг-экв/дм <sup>3</sup> | 2,0±0,3     | Не более 7           | ГОСТ 31954-2012 метод А                                                         |
| 5  | Мутность (по формазину)                       | ЕМФ                    | Менее 1     | Не более 2,6         | ГОСТ Р 57164-2016                                                               |
| 6  | Нефтепродукты                                 | мг/дм <sup>3</sup>     | 0,018±0,006 | Не более 0,1         | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)  |
| 7  | Сухой остаток                                 | мг/дм <sup>3</sup>     | 417±42      | Не более 1000        | ГОСТ 18164-72                                                                   |
| 8  | Анионное поверхностно-активное вещество/ АПАВ | мг/дм <sup>3</sup>     | Менее 0,025 | Не более 0,5         | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) |
| 9  | Окисляемость перманганатная                   | мг/дм <sup>3</sup>     | 0,40±0,08   | Не более 5           | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) (Издание 2012 года)                     |
| 10 | Цветность                                     | градус цветности       | Менее 1     | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 Метод Б                                                         |

Ответственный за оформление протокола:  
А.А. Нехай, Биолог отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01/34137-25 от 12.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

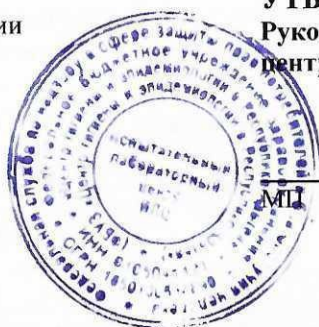

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

С.Д. Зацепина  
11.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/34148-25 от 11.11.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: 385121, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) М.Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, С.П. СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ, П. НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ БЖЕГОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2, ПОМЕЩ. 64

Фактический адрес: Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д. 33/15

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Ресурсоснабжающая организация, водопроводный кран, УК, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д.33/1, к.4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.11.2025 11:50 - 12:00

Ф.И.О., должность: Кудайнетова Атлана Асланчериевна Инженер Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №612 от 13 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №34148-А от 6 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01/34148-RA01-06.3.RA01-06.2-25

Протокол испытаний № 01-01/34148-25 от 11.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; СТБ ISO 7899-2-2015 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический, КФК 3-01        | 0200289         |
| 2     | Весы лабораторные электронные, AJ-CE/AJH-CE | BL 101239034    |
| 3     | Иономеры лабораторные, И-160МИ              | 3005            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74<br>Микробиологическая лаборатория<br>Образец поступил 06.11.2025 15:30<br>дата начала испытаний 06.11.2025 16:00, дата окончания испытаний 10.11.2025 11:21      |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 3                                          | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.п. 5.1-5.3        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Кишечные энтерококки                      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                          | Отсутствие                  | СТБ ISO 7899-2-2015                 |
| Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 06.11.2025 15:50<br>дата начала испытаний 06.11.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.11.2025 09:31 |                                           |                        |                                            |                             |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах                                     | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Привкус                                   | балл                   | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Мутность (по формазину)                   | ЕМФ                    | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Цветность                                 | градус цветности       | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б             |

Ответственный за оформление протокола:  
А.А. Нехай, Биолог отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01/34148-25 от 11.11.2025